



RG-5


$P_i = 16 \text{ kW}$, $K_z = 0,8$, $\cos \varphi = 0,8$
 $P_s = 12,8 \text{ kW}$, $I_s = 23,2 \text{ A}$

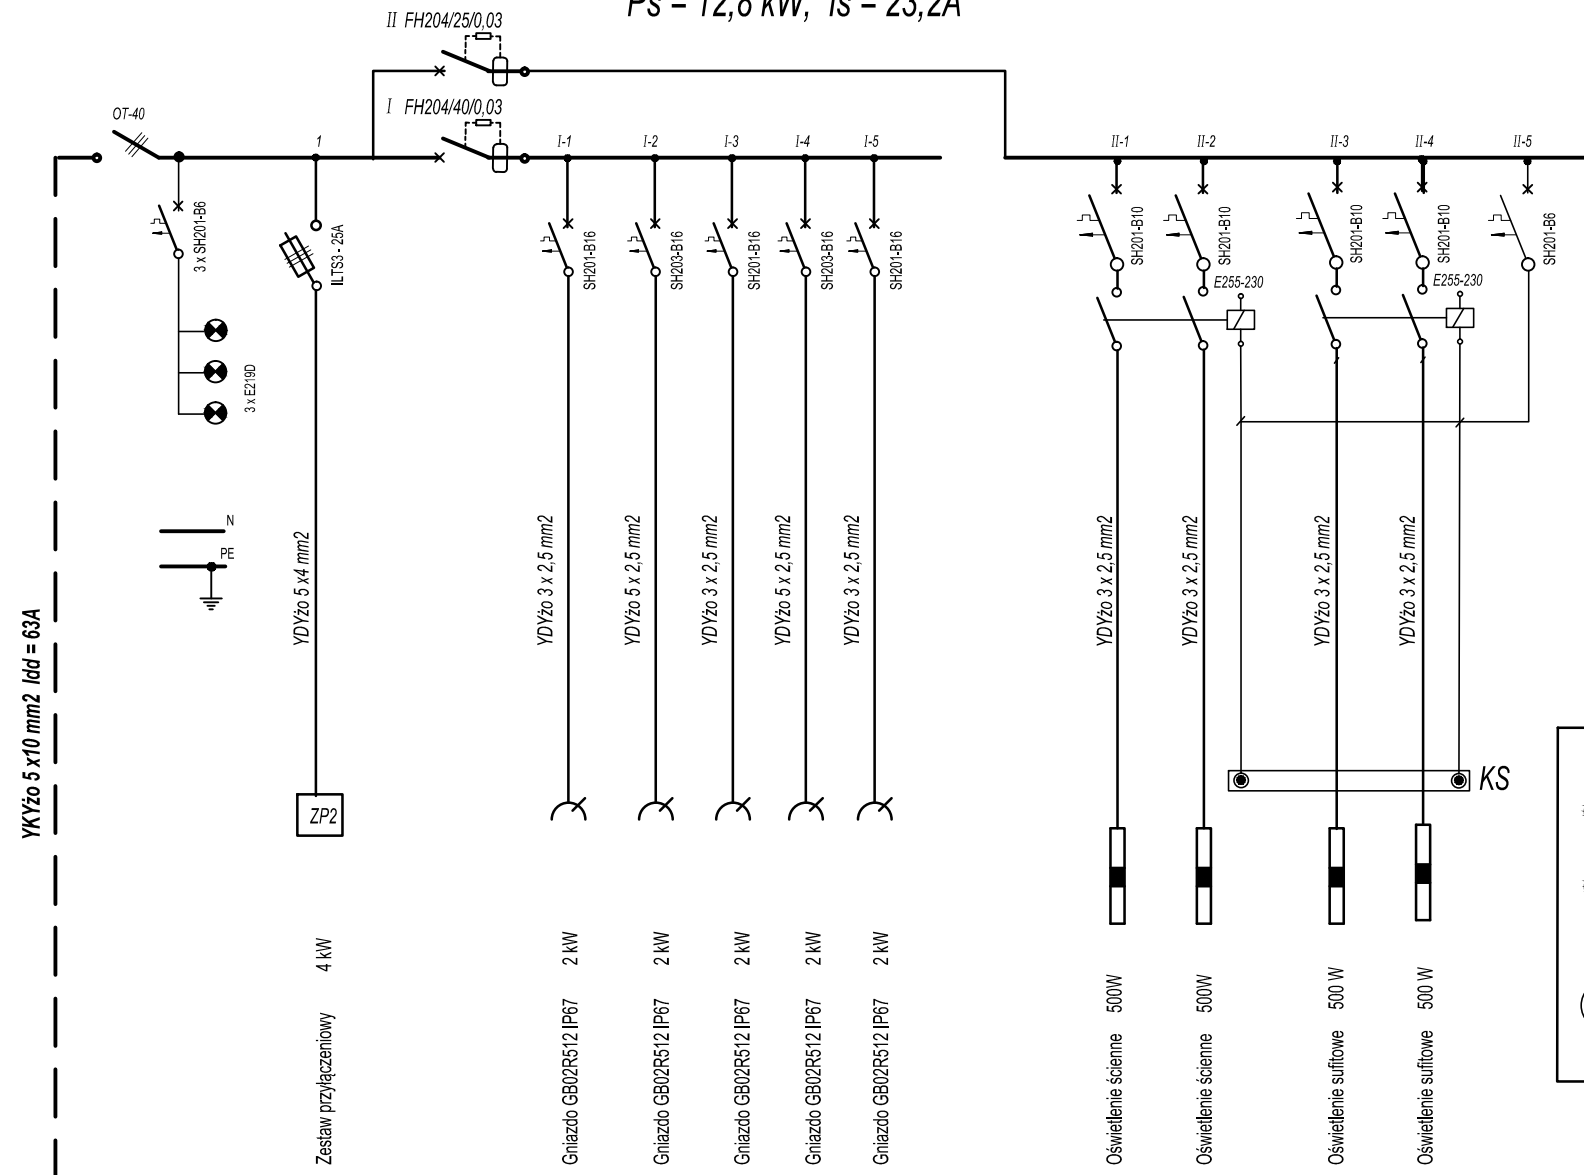

ISV 63g IP65



KS



Kaseta
w skrzynce o IP 67

Uwaga!

1. Tablicę zmontować w skrzynkach systemu INS produkcji ABB
2. Układ instalacji TN-S

TECHNICZNA OBSŁUGA BUDOWNICTWA inż Ireneusz Jankowski Kalisz ul. Czeszkowska 7 / 26			
PROJEKTANT	inż. Ireneusz Jankowski	BN-10.9/58//83	Podpis
OPRACOWAŁ	mgr inż. Wojciech Jankowski		Podpis
SPRAWDZIŁ	Andrzej Stanecki	UAN-8386/23/89	Podpis
OBIEKT :	Adaptacja budynku serwisu ogumienia pod pełnienie funkcji budynku magazynowego		
ADRES :	KALISZ ul. Wrocławska 30-38		
INWESTOR :	Kaliszkie Linie Autobusowe Spółka z o.o ul. Wrocławska 30-38 Kalisz.		
TUTUŁ RYSUNKU :		SKALA	BRANŻA : Elektryczna
Rozdzielnia RG-5, garaż		DATA : 01.2018	Faza PB nr.rys. E/6