



RG-3

Pi=12,0 kW, Kz = 1 , cos φ = 0,8  
Ps = 12,0 kW, Is = 21,7A

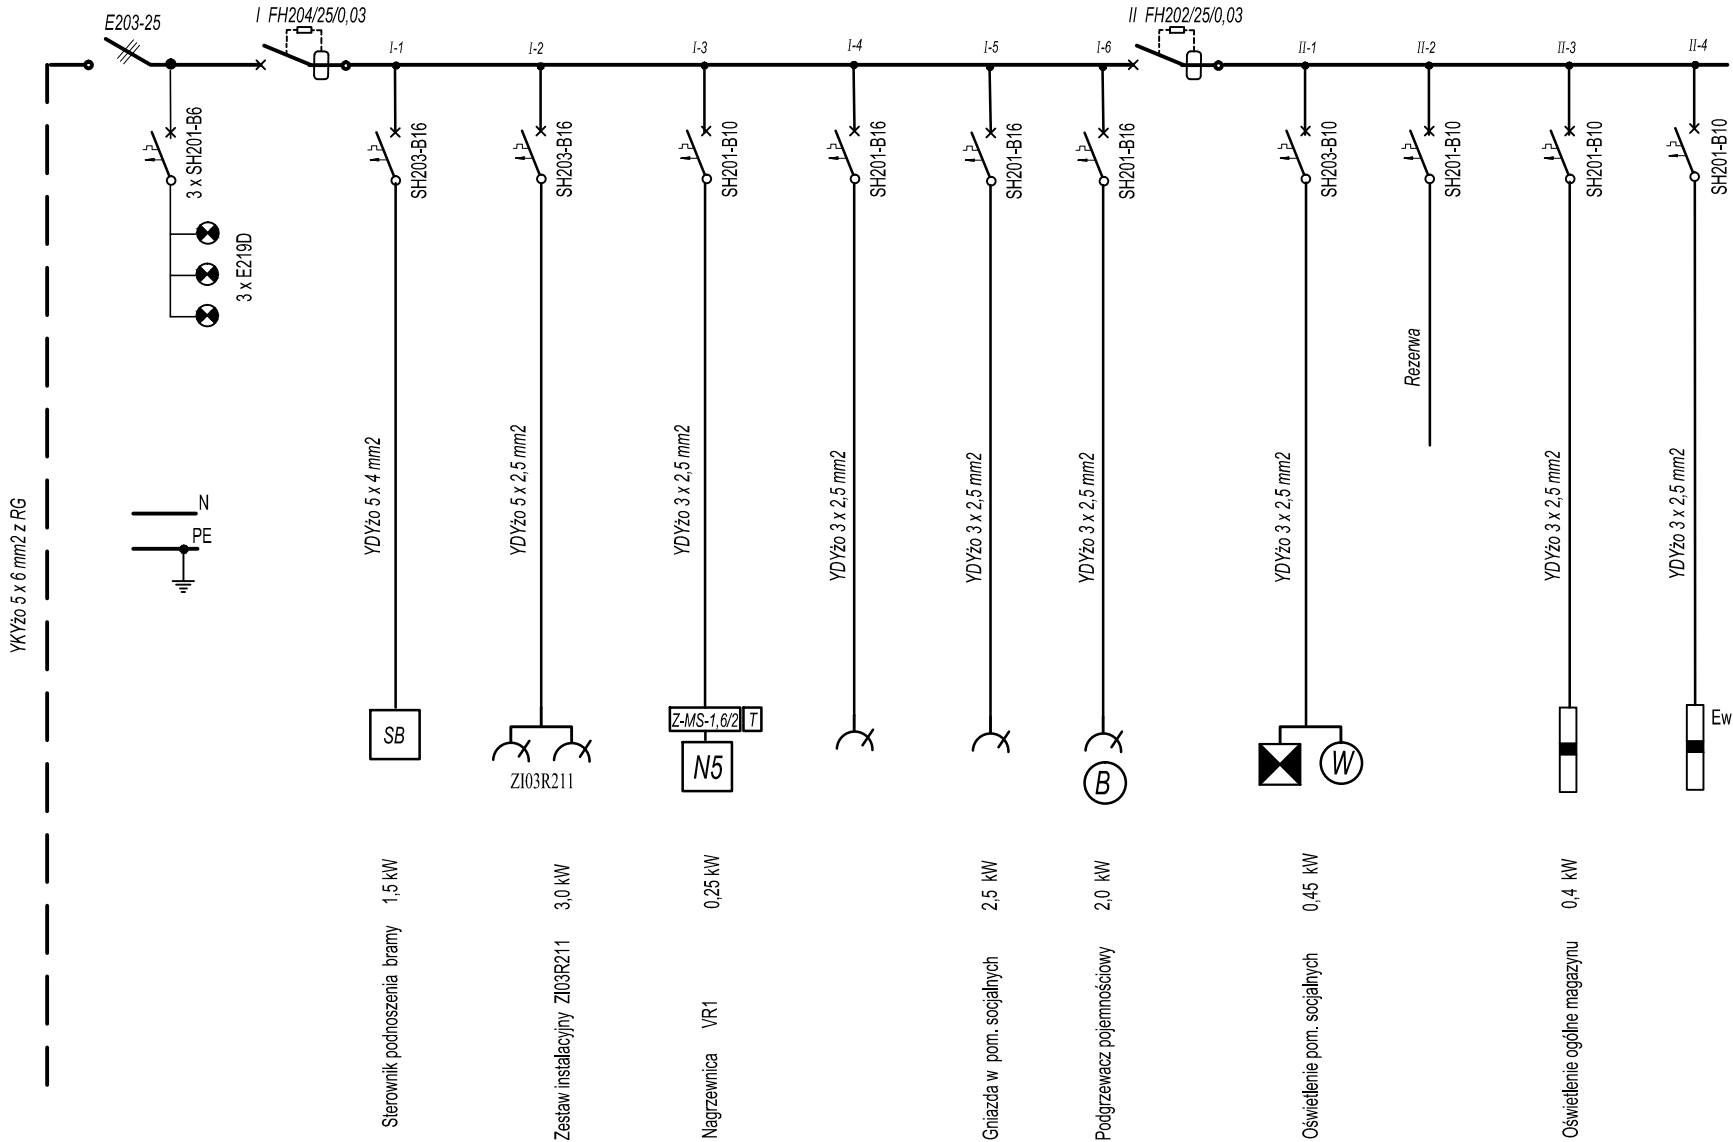

- Uwaga!
1. Tablicę zmontować w skrzynkach systemu INS produkcji ABB
  2. Układ instalacji TN-S

TECHNICZNA OBSŁUGA BUDOWNICTWA			
inż. Ireneusz Jankowski    Kalisz ul. Czeszkowska 7 / 26			
PROJEKTANT	inż. Ireneusz Jankowski	BN-10.9/58//83	Podpis
OPRACOWAŁ	mgr inż. Wojciech Jankowski		Podpis
SPRAWDZIŁ	Andrzej Stanecki	UAN-8386/23/89	Podpis
OBIEKT :	Adaptacja budynku serwisu ogumienia pod pełnienie funkcji budynku magazynowego		
ADRES :	KALISZ    ul. Wrocławska <b>30-38</b>		
INWESTOR :	Kaliszkie Linie Autobusowe    Spółka z o.o. ul. Wrocławska 30-38    Kalisz.		
Tytuł rysunku :  Rozdzielnia RG-3, magazyn 2		SKALA    1 : 100	BRANŻA : Elektryczna
		DATA : 01.2018	Faza <b>PB</b> nr.rys. <b>E/4</b>